ЛИНИЯ – II

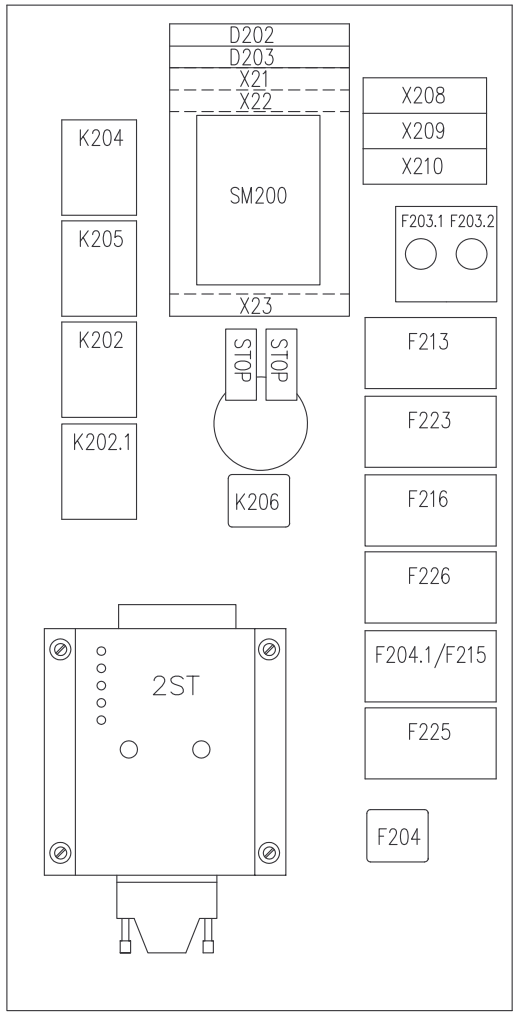

СОЕДИНИТЕЛЬ КОННЕКТОРНЫЙ AMP 34 КОНТАКТА	- X108, X109, X110 X208, X209, X210
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ АППАРАТНЫЙ 4А	- F103.1, F103.2 F203.1, F203.2
СОЕДИНИТЕЛЬ КОННЕКТОРНЫЙ 9 КОНТАКТА	- X11, X12, X13 X21, X22, X23
РЕЛЕ УТЕЧЕК (1140В)/ ТЕРМОРЕЛЕ EH-PTUB	- F104.1/F115,F125 F204.1/F215,F225
РЕЛЕ УТЕЧЕК EA2 (42В)	- F104, F204
РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ПОСТОЯННОСТИ ЗАЗЕМЛЕНИЯ KD 73E ИЛИ EH-PS	- F116, F126 F216, F226
РЕЛЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ТОКОВОЙ ЗАЩИТЫ LH-86/2.1	- F113, F123, F213, F223
РЕЛЕ ВРЕМЕНИ TRM-91	- D102, D103 D202, D203
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ TM1701	- STOP
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИСПЫТПНИЙ A14 D-W213	- S104
СОПРОТИВЛЕНИЕ 3kΩ	- R104
СОПРОТИВЛЕНИЕ 33kΩ	- R104.1
КОНТАКТОР ВСПОМАГАТЕЛЬНЫЙ S1000 31E	- K104, K105 K204, K205
КОНТАКТОР ВСПОМАГАТЕЛЬНЫЙ S1500 44E	- K102, K102.1, K202, K202.1
КОМАНДО-КОНТРОЛЕР ТИРИСТОРОВ OZ-S2-1D	- 1ST, 2ST

ЛИНИЯ – I

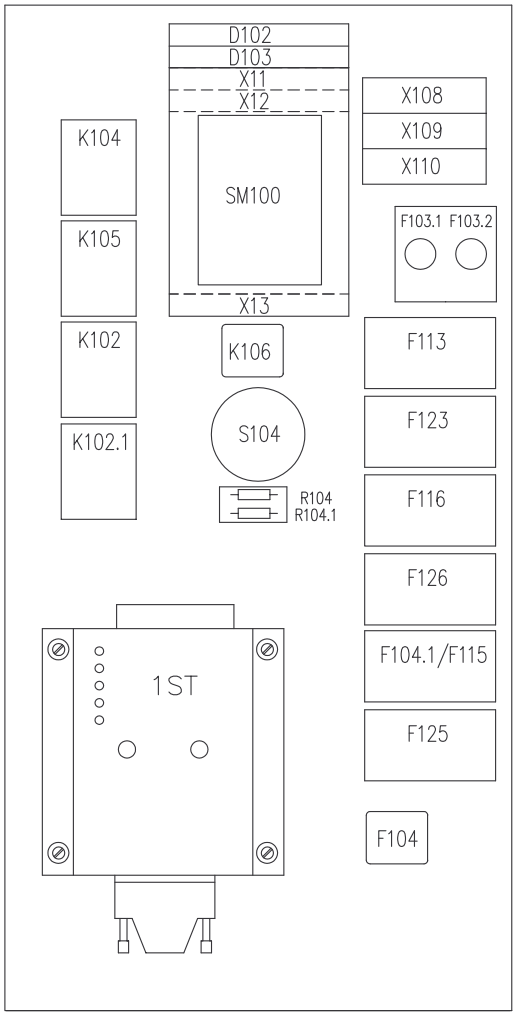

Elgór+Hansen Горная Електротехника	Проект:	В. Внук	Назв: РАЗМЕЩЕНИЕ АППАРАТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ EH-dG A6 (ВАРИАНТ – II)	Дата 04.04	EH–DT 004/98
	Чертил:	В. Внук			№ чертежа 4/30/98
	Прверил:	Р. Муц			